


資料
H29. 1. 12

他自治体の事例

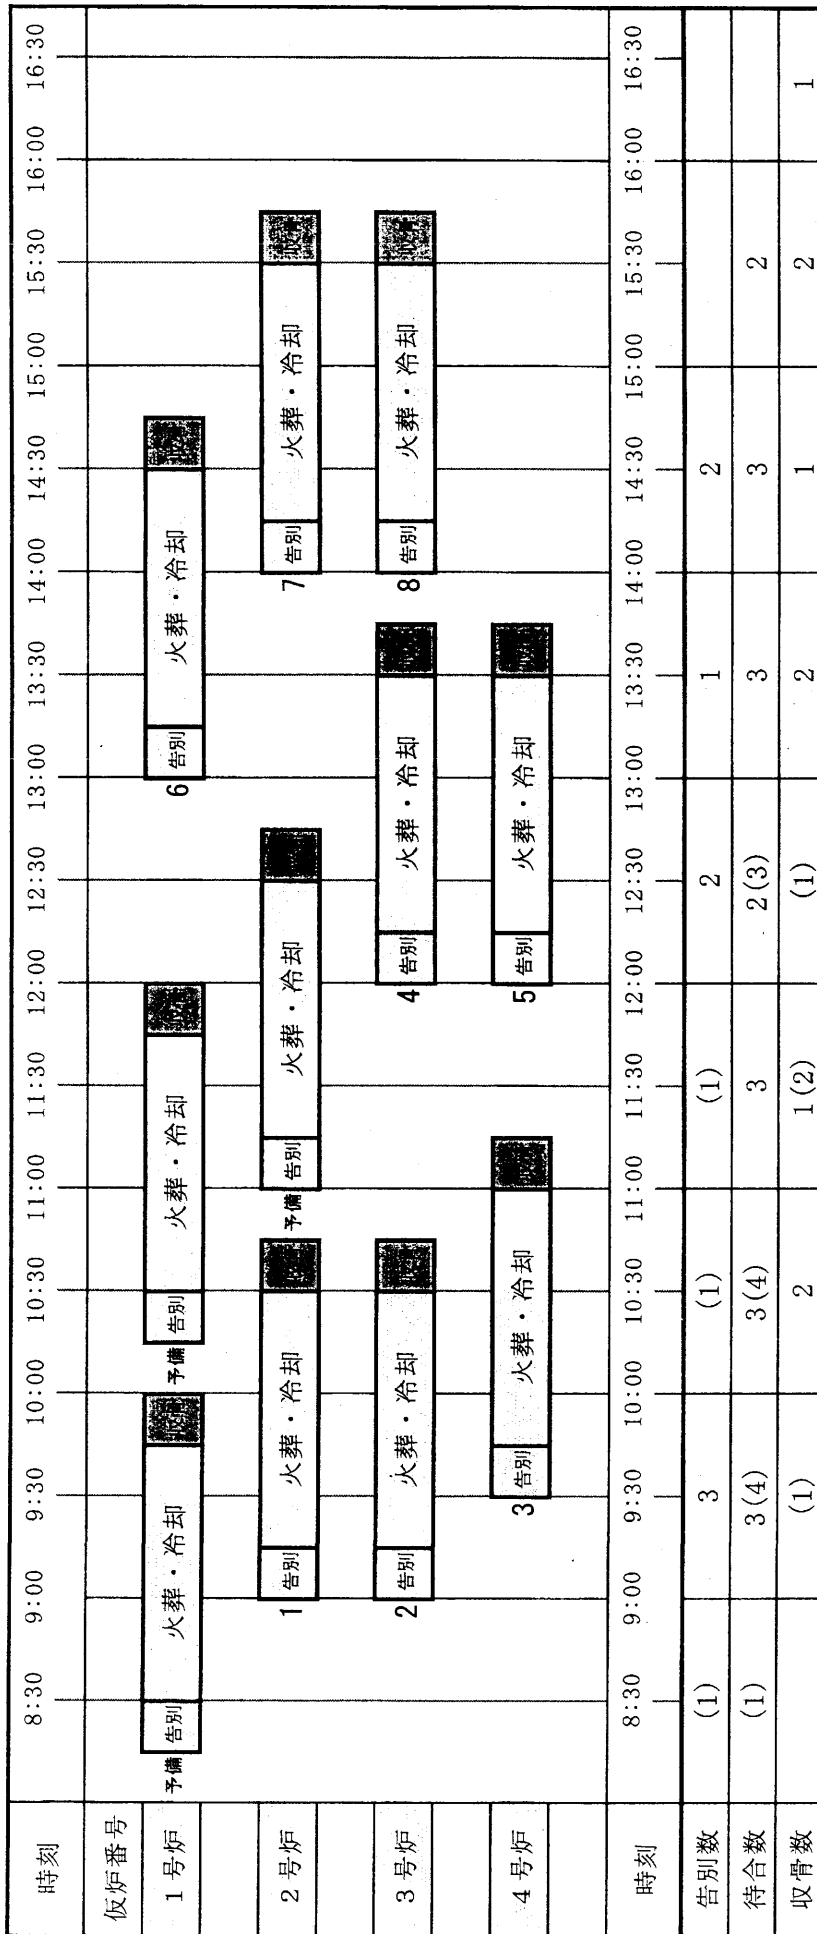

※ () 内数字は、予備枠を使用した場合。
 ※ 予備枠は、炉補修時又は9件を超える場合に使用。

図 2-2 集中日のタイムテーブル(案)【平均稼働回数 2.0 回/炉・日の場合】