



S=Free



工事名	城山配水区 基幹管路(市道西之一色34号線)耐震化整備工事		
場 所	高山市 西之一色町3丁目 地内		
縮 尺	図示	番 号	枚の内 号
設 計 年月日	工事番号		08水上第87号
整理番号	R8配水第3141号		
高 山 市 上 水 道 課			

※既設管接続箇所は施工前に試掘を行い、埋設物の確認を行うこと

土工標準図 S=1/25

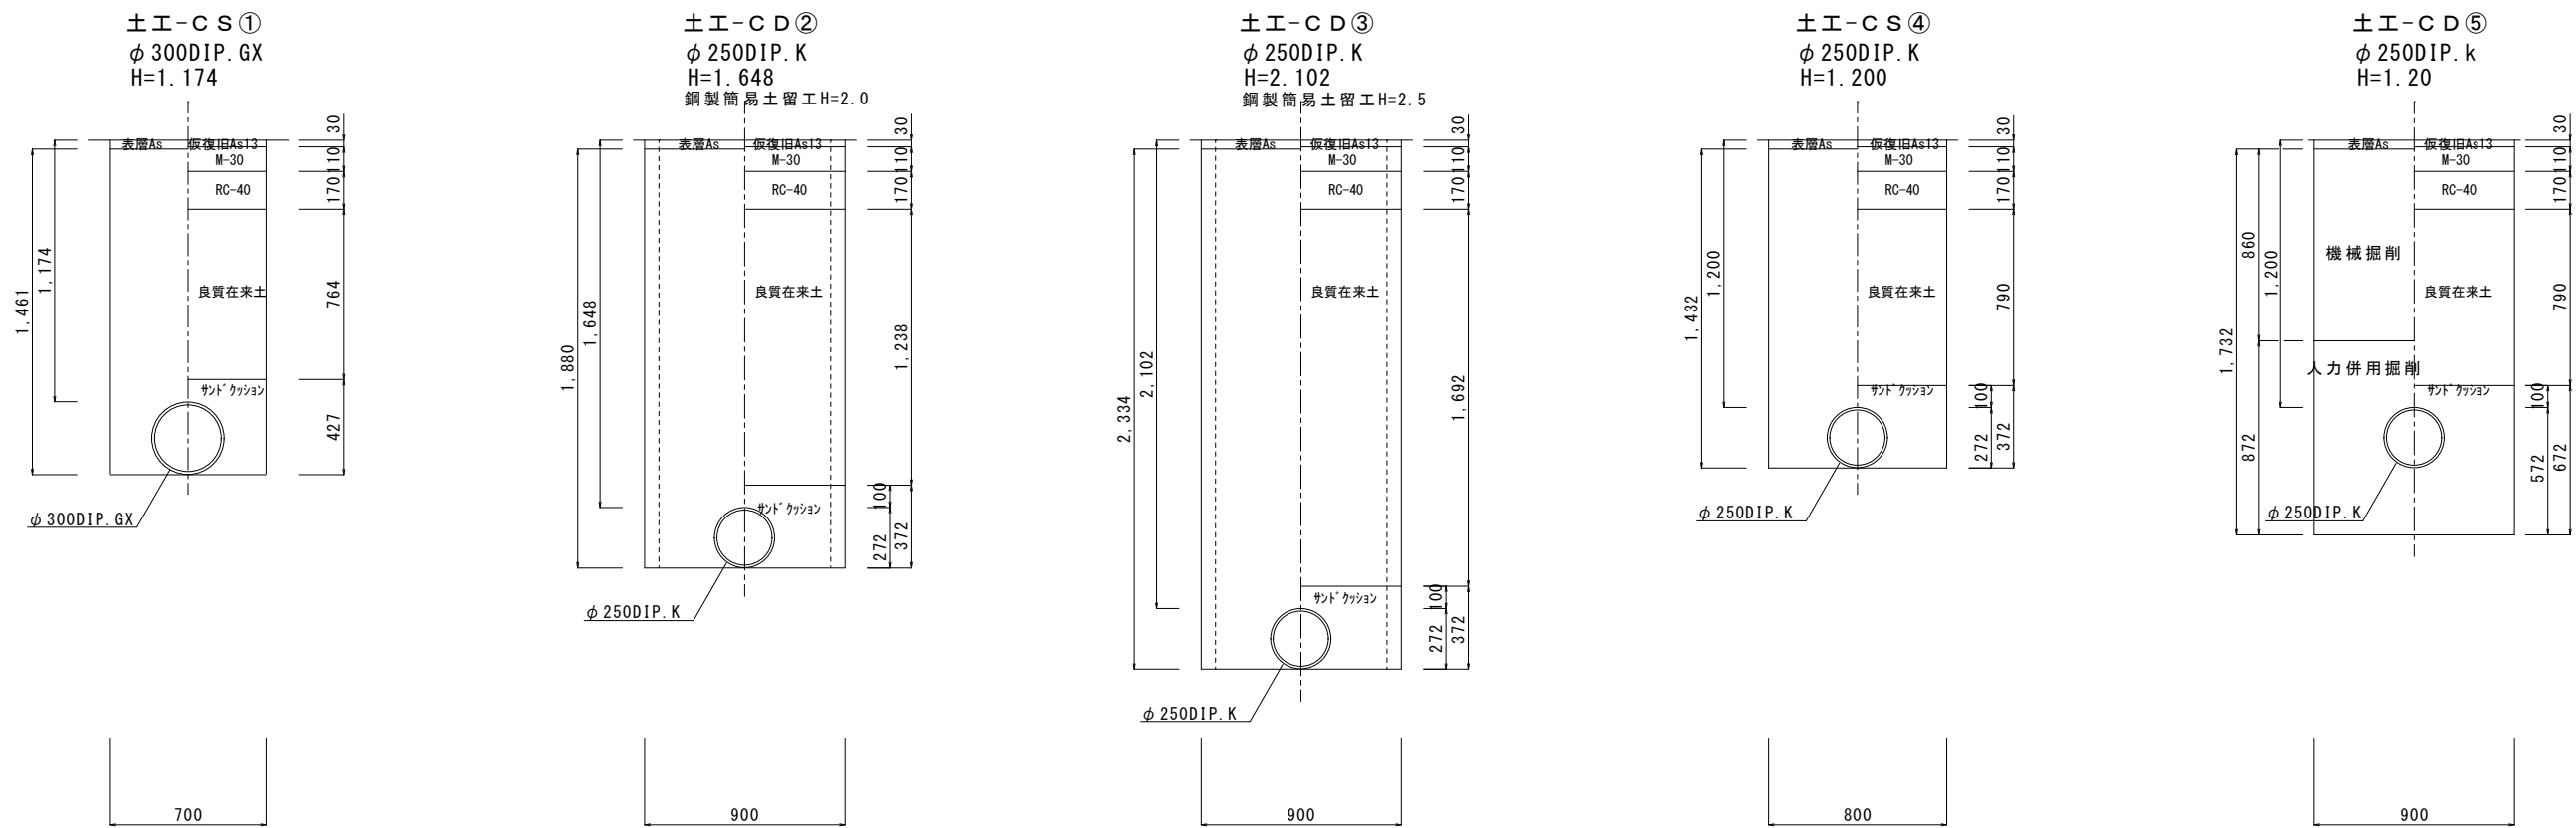


既設管閉塞工 (参考図)

S=1/20

舗装復旧構成図 S=1/10

表層	再生密粒As13F	t=4cm
上層路盤	M-30	t=10cm
東上抑制層	RC-40	t=17cm

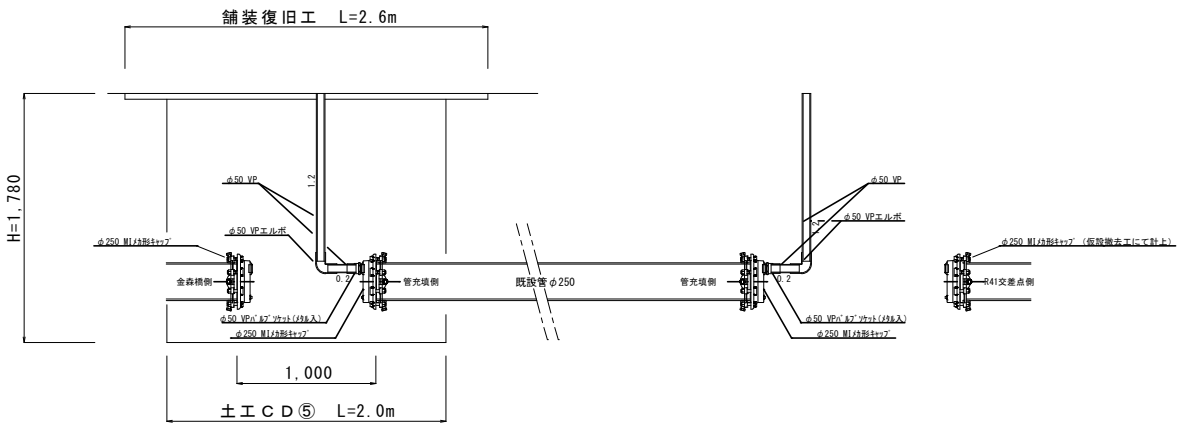

エアモルタル配合 仕様

名 称	1 m3 当りの配合			
	セメント	集骨材	減水剤	空気量
エアモルタル	268	219	26.45	1.15
空気量	フロート	目標圧縮強度	生比重	
(%)	(kg)	(N/mm ²)	(N/mm ²)	
66.5±5	18.0±2.0	30.0	5.1±0.1	

参考図

工 事 名	城山配水区 基幹管路(市道西之一色34号線)耐震化整備工事		
場 所	高山市西之一色町3丁目 地内		
縮 尺	図 示	番 号	枚の うち 号
設計年月日	R 8 . 7	工事番号	0 8 水上第 8 7 号
整理番号	R8配水第3141号		
高 山 市 上 水 道 課			